


# Teramo

## DISTRETTO CASTROGNO BASSO

DISTRETTO	DTE030 - DISTRETTO CASTROGNO BASSO
ESTENSIONE RETE (KM)	3.98
NUMERO UTENZE	
EQUAZIONE BILANCIO	+TE010_1
NOTE	

MISURATORI IN INGRESSO	TE010_1
MISURATORI IN USCITA	
MISURATORI PRESSIONE	TE010_1
VALVOLE CHIUSE	TE208_1 TE209_1

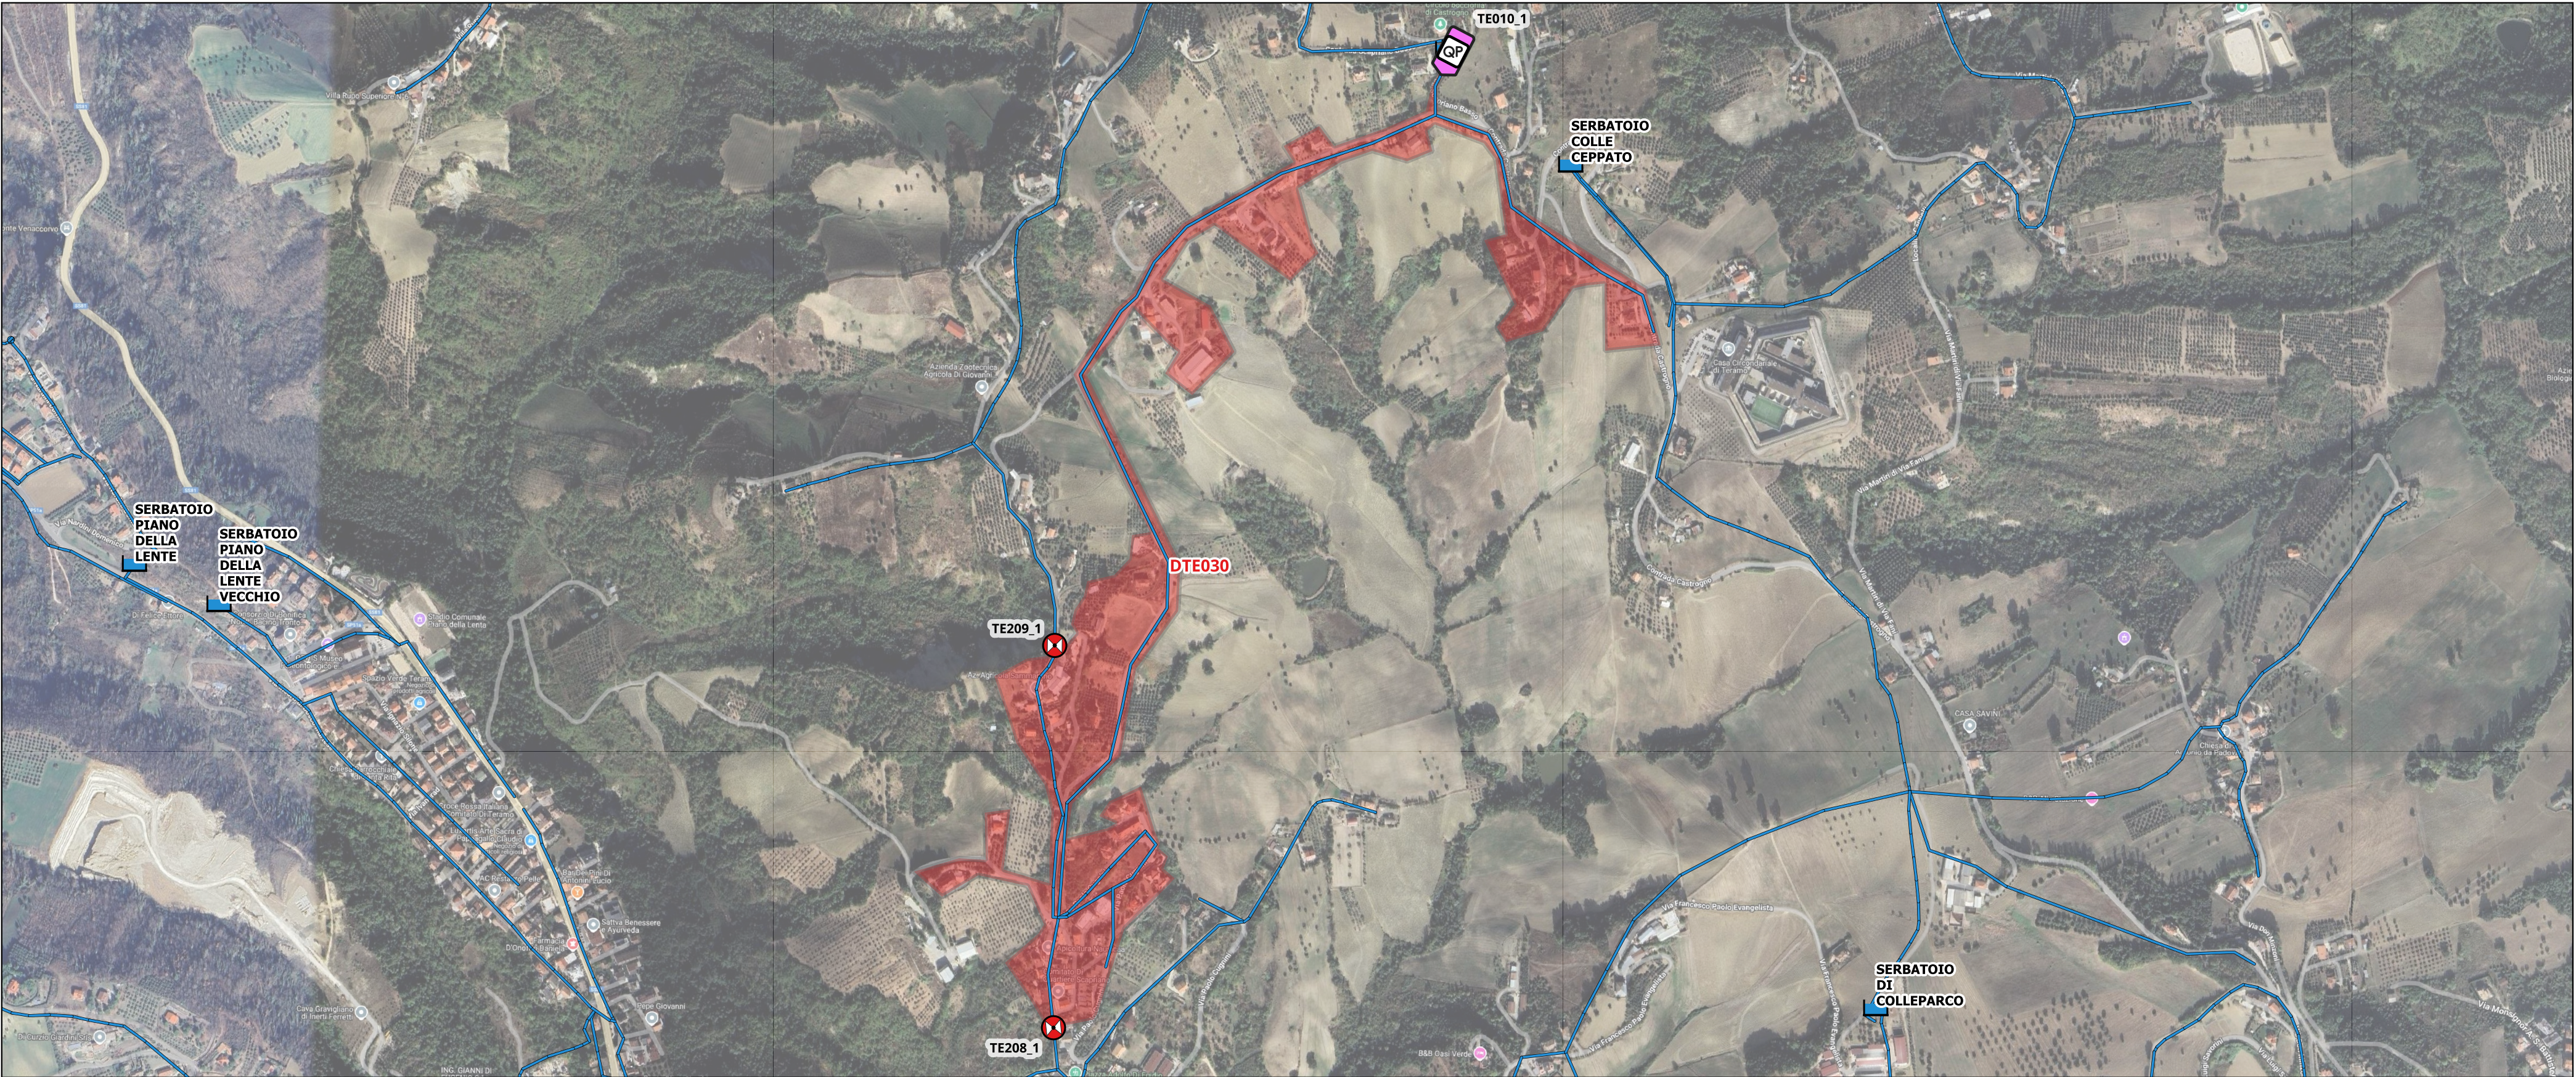

**LEGENDA**

Misuratori  
Stampa distretti

Permanente  
Portata e pressione

Portata e pressione: Misuratori in impianto

valve  
Stampa distretti

Valvole chiuse  
Valvole di distretto

Distretto  
Condotta di Distribuzione

Comune Teramo



