


Teramo

DISTERTO CASALENA

DISTRETTO	DTE018 - DISTERTTO CASALENA
ESTENSIONE RETE (KM)	1.57
NUMERO UTENZE	
EQUAZIONE BILANCIO	+TE023_2
NOTE	

MISURATORI IN INGRESSO	TE025_2
MISURATORI IN USCITA	
MISURATORI PRESSIONE	TE025_2, TE124_1
VALVOLE CHIUSE	

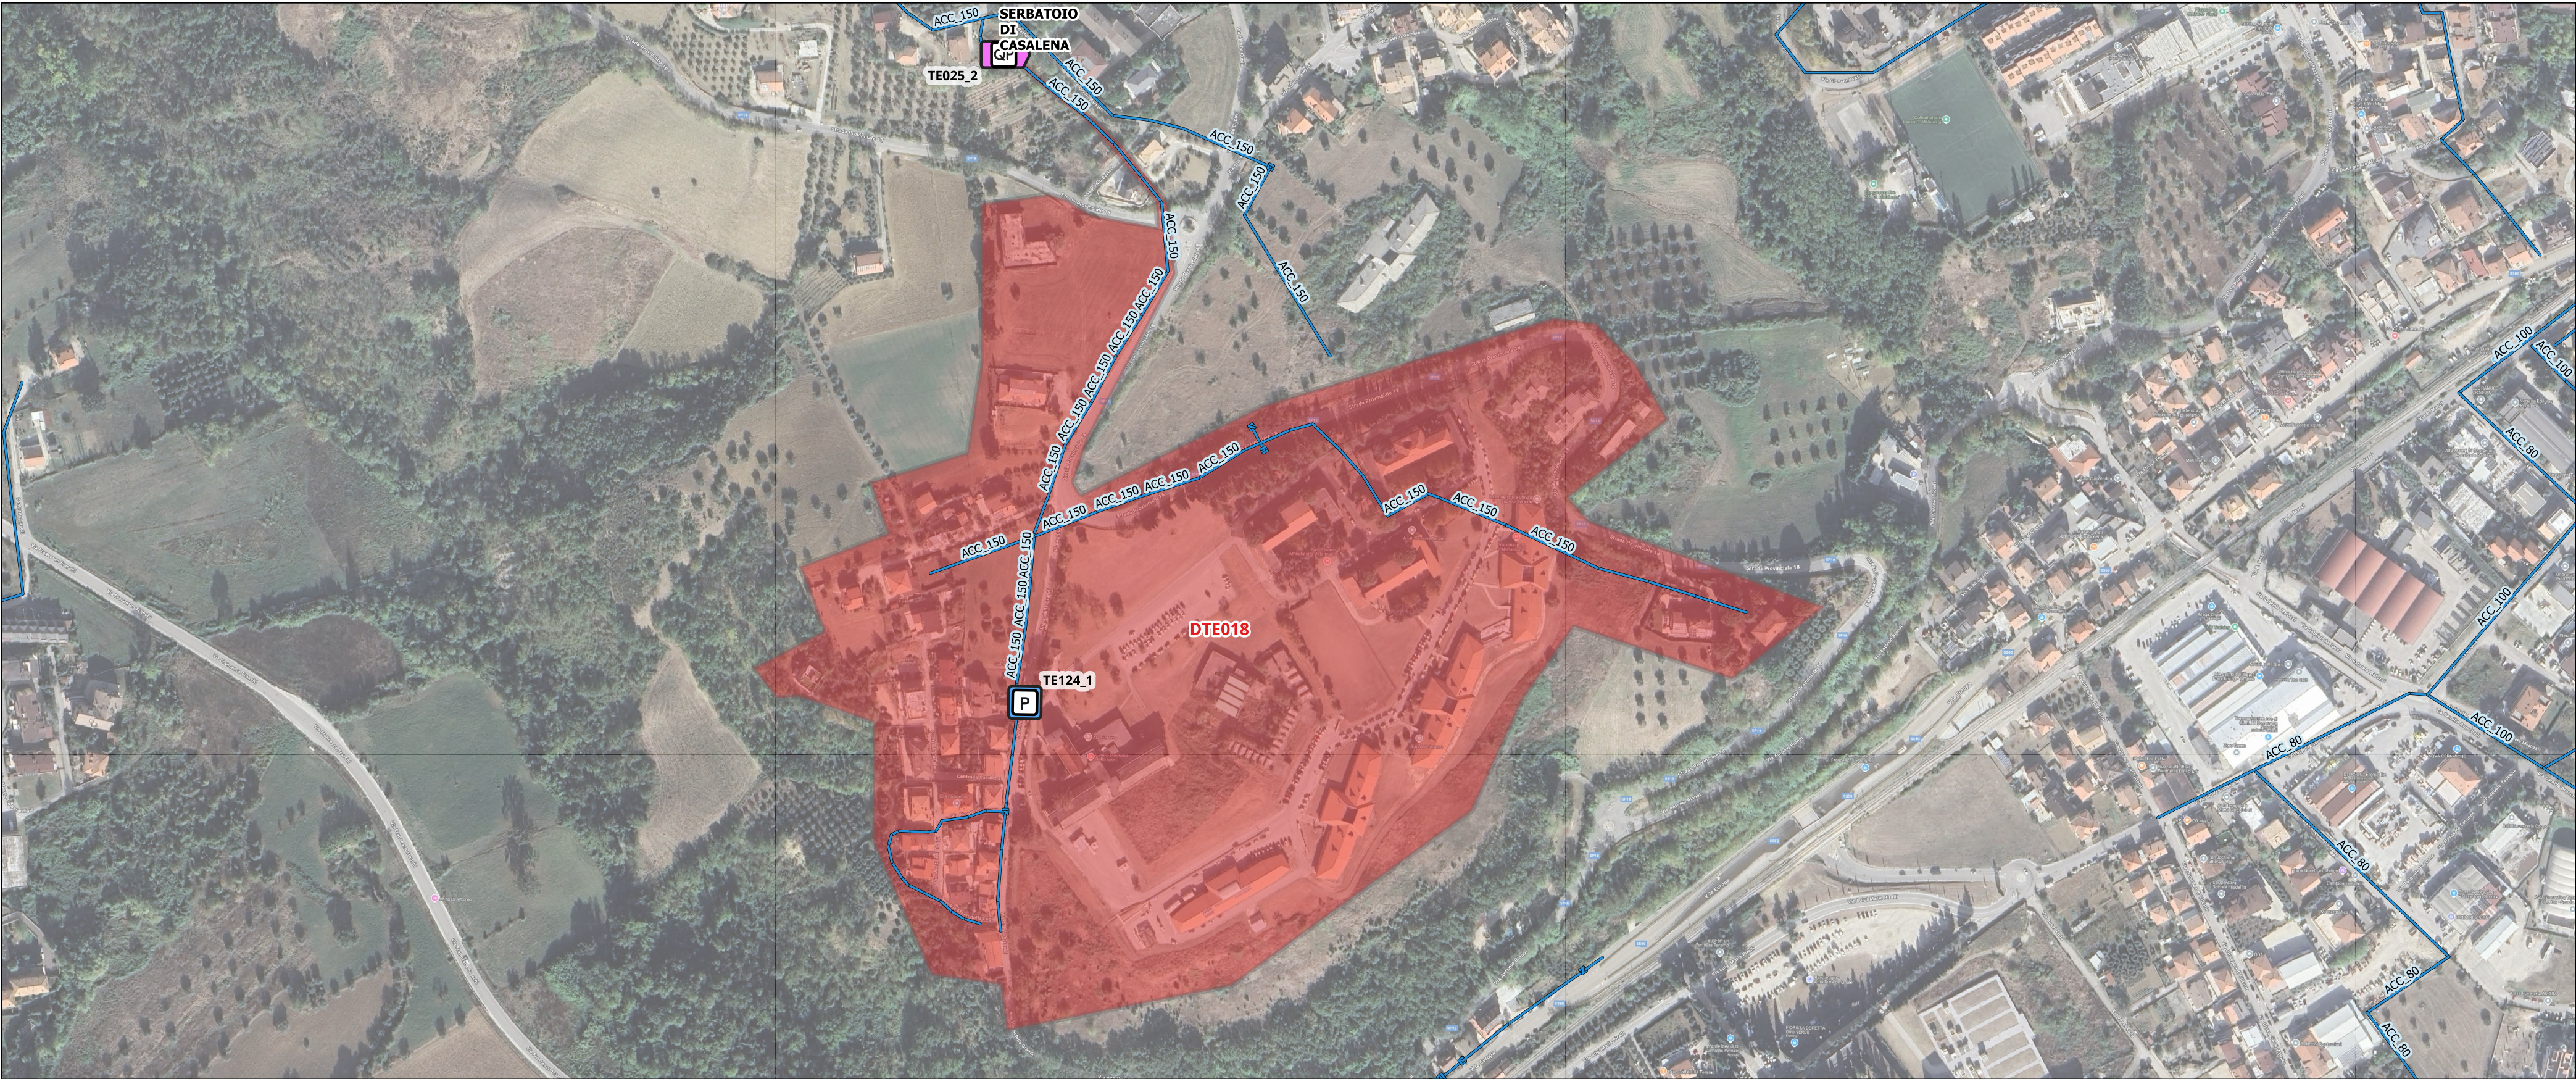

LEGENDA

Misuratori
Stampa distretti

Permanente
Portata e pressione

QP

Portata e pressione: Misuratori in impianto

Pressione

P

Pressione: Misuratori in cameretta esistente

Distretto

Condotta di Distribuzione

Comune Teramo

