


# Teramo

## DISTRETTO COLLE CARUNO

DISTRETTO	DTE045 - DISTRETTO COLLE CARUNO
ESTENSIONE RETE (KM)	3.57
NUMERO UTENZE	
EQUAZIONE BILANCIO	+TE034_1
NOTE	


MISURATORI IN INGRESSO	TE034_1
MISURATORI IN USCITA	
MISURATORI PRESSIONE	TE034_1
VALVOLE CHIUSE	

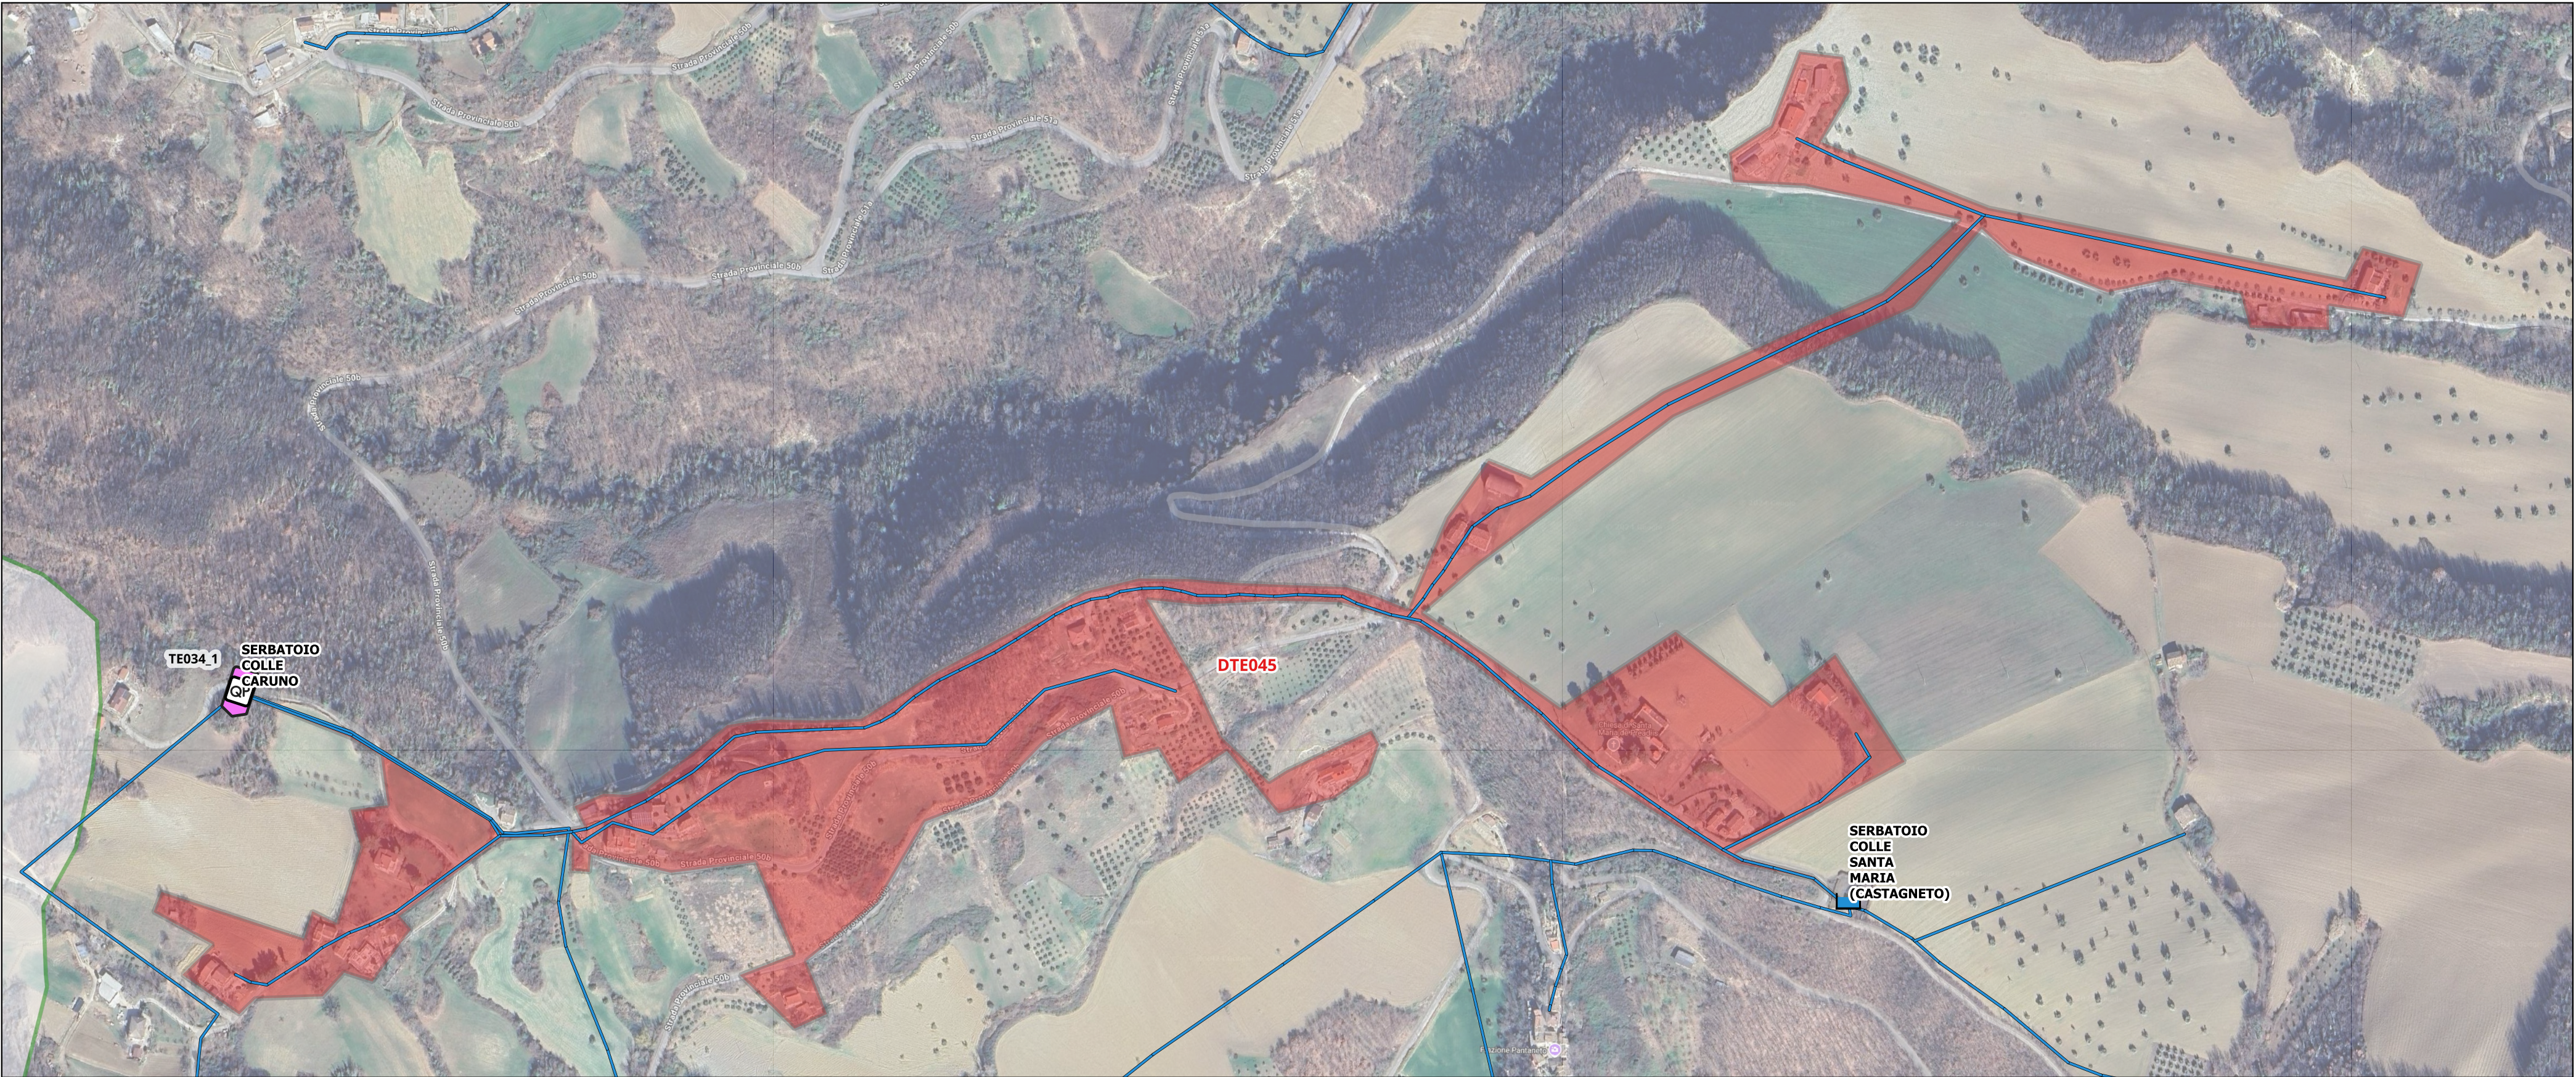



LEGENDA


Misuratori  
Stampa distretti

Permanente   Portata e pressione

 Portata e pressione: Misuratori in impianto

 Distretto

Condotta di Distribuzione 

 Comune Teramo



**Layer**

- PRELIMINARE
- reticolo\_stampa
- TERAMO
  - EXPORT\_RILIEVO\_20241030
  - ACQ\_ADDUZIONE
    - PROGETTO
      - wa\_well
      - wa\_treatment
      - wa\_special\_valve
      - wa\_source
      - wa\_reservoir
      - wa\_release
      - wa\_pump\_station
      - wa\_meter
      - wa\_manhole
      - wa\_hydrant
      - wa\_house\_connector
      - wa\_exchange
      - wa\_emitter
      - wa\_discharge
      - survey
      - general\_point
      - general\_line
      - general\_poly
      - measure
      - valve
      - wa\_tank
      - wa\_node
      - wa\_valve
      - pipe
      - wa\_pipe
      - district
- LIMITI\_AMMINISTRATIVI
  - comuni\_abruzzo
  - Comune
- BASE

**Table: wa\_pipe — Elementi Totali: 8393, Filtrati: 8393, Selezionati: 81**

	id	obj_id	_from_node	_to_node	cod_numb	cod_sif	count	date_inst	depth	diam_nom	diam_nom_2	flag
1	7	09696	NULL	NULL	NULL	NULL	1.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2	487	09680	NULL	NULL	NULL	NULL	1.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
3	543	09671	NULL	NULL	NULL	NULL	1.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
4	745	09930	NULL	NULL	NULL	NULL	1.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

**Statistiche**

wa\_pipe

length

Statistica	Valore
Numero	81
Somma	3572.25
Media	44.1019
Mediana	24.0768
Deviazione standard (popolazione)	69.8123
Deviazione standard (campione)	70.2473
Minimo	10.6233
Massimo	532.923
Intervallo	522.3
Minoranza	10.6233
Maggioranza	10.6233
Varietà	81
Q1	16.7175
Q3	37.9704
Scarto interquartile (IQR)	21.2529
Valori mancanti (nulli)	0