


Teramo

DISTRETTO CARCERE

DISTRETTO	DTE031 - DISTRETTO CARCERE
ESTENSIONE RETE (KM)	0.36
NUMERO UTENZE	
EQUAZIONE BILANCIO	+TE009_1
NOTE	


MISURATORI IN INGRESSO	TE009_1
MISURATORI IN USCITA	
MISURATORI PRESSIONE	TE009_1
VALVOLE CHIUSE	

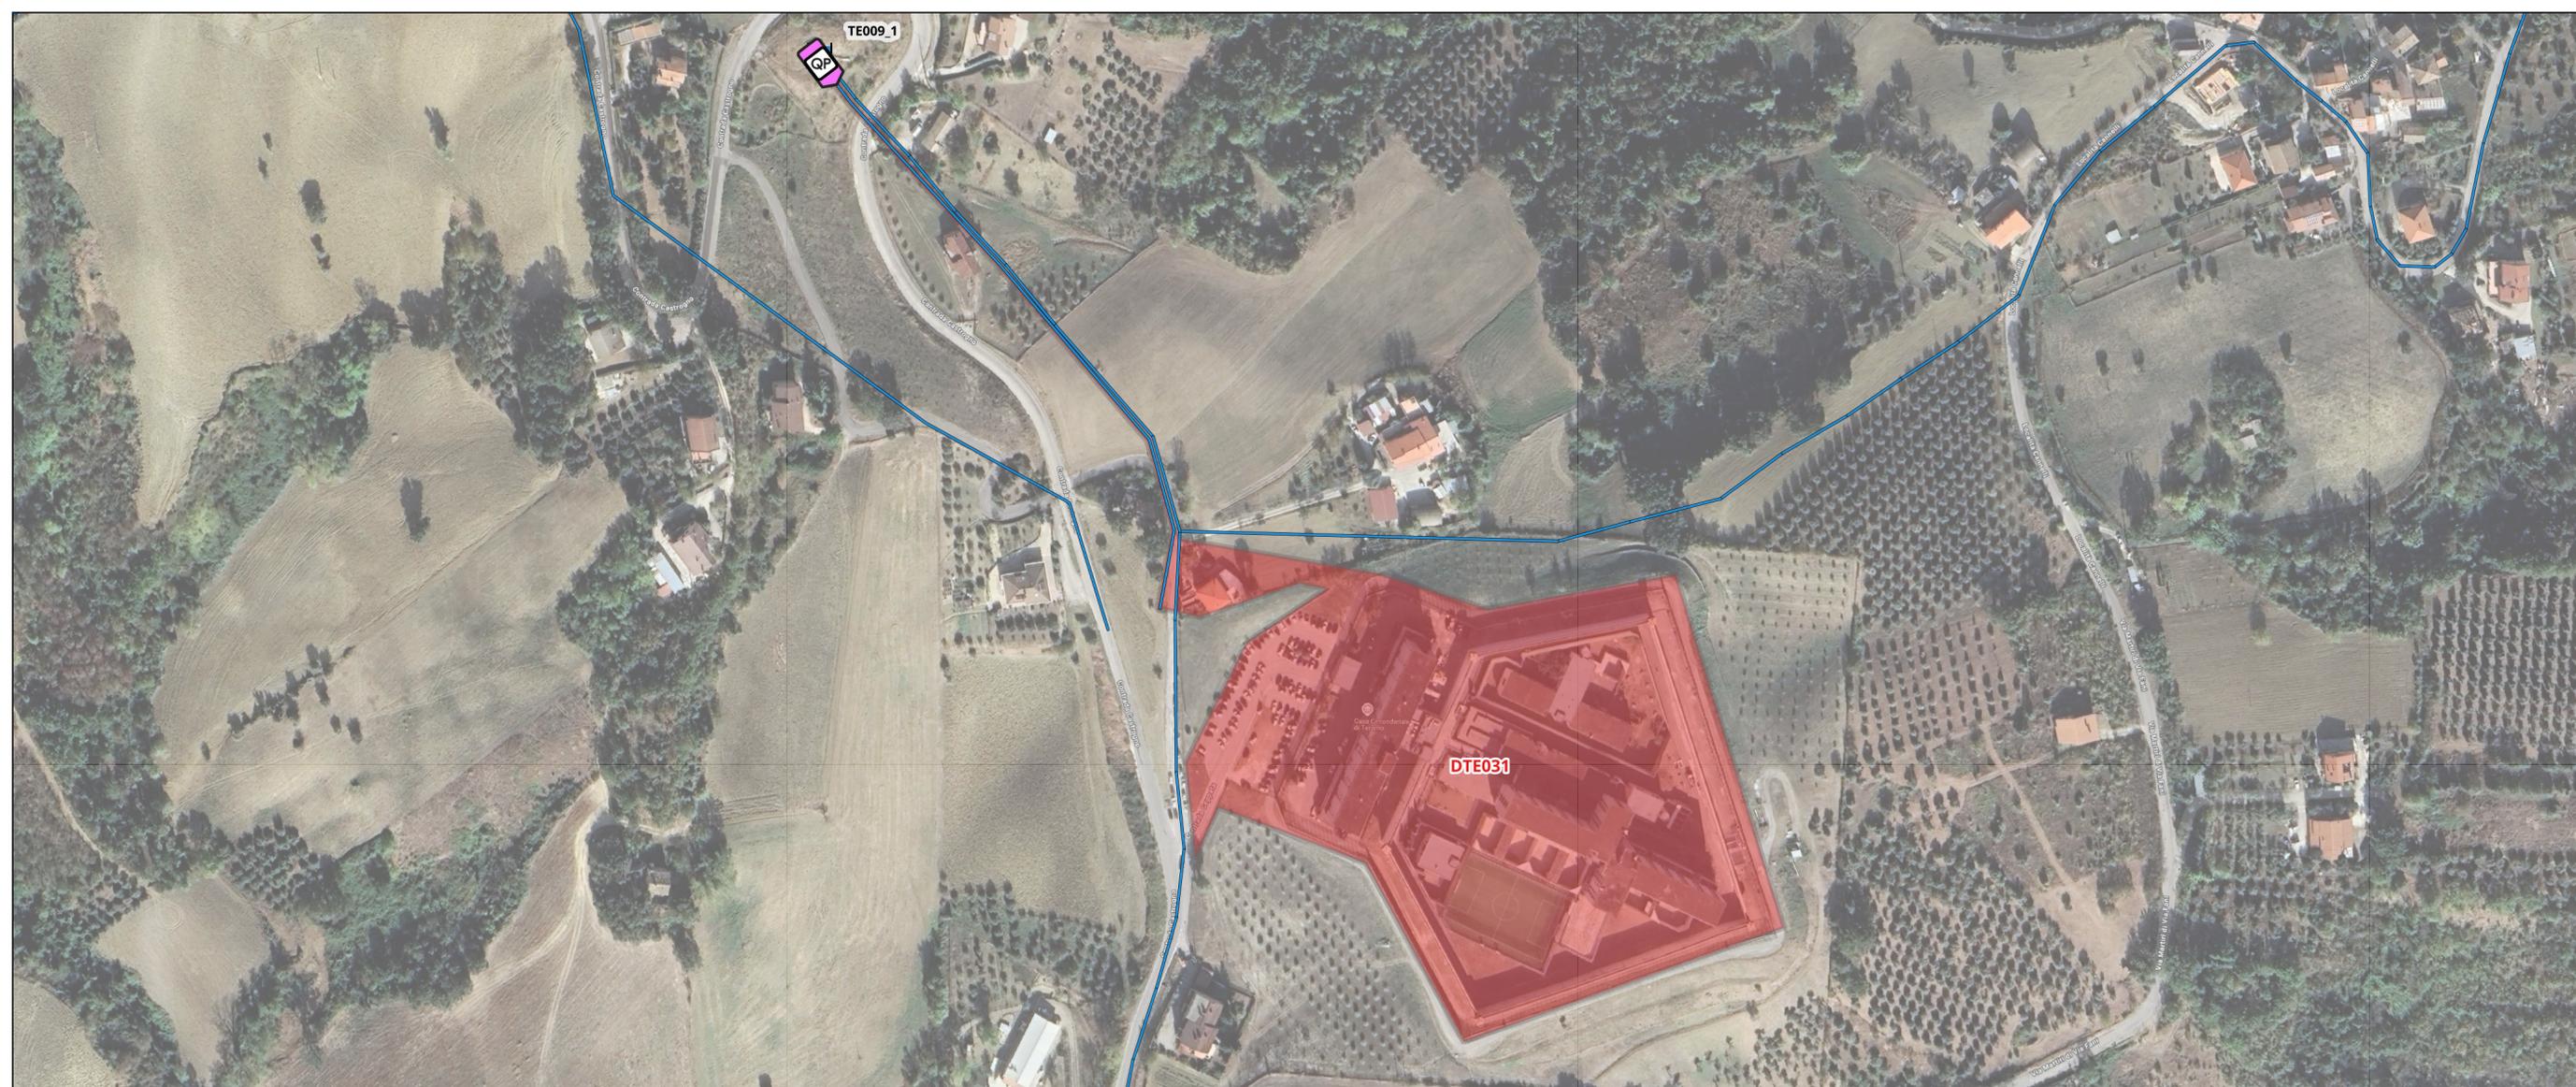

LEGENDA

Misuratori
Stampa distretti

Permanente Portata e pressione  Portata e pressione: Misuratori in impianto  Distretto  Condotta di Distribuzione  Comune Teramo

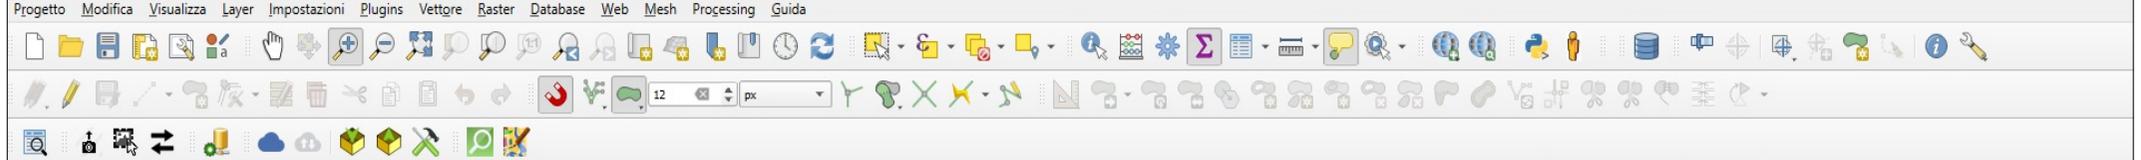

- Layer
- PRELIMINARE
 - reticolo_stampa
 - TERAMO
 - EXPORT_RILIEVO_20241030
 - ACQ_ADDUZIONE
 - PROGETTO
 - wa_well
 - wa_treatment
 - wa_special_valve
 - wa_source
 - wa_reservoir
 - wa_release
 - wa_pump_station
 - wa_meter
 - wa_manhole
 - wa_hydrant
 - wa_house_connector
 - wa_exchange
 - wa_emitter
 - wa_discharge
 - survey
 - general_point
 - general_line
 - general_poly
 - measure
 - valve
 - wa_tank
 - wa_node
 - wa_valve
 - pipe
 - wa_pipe
 - district
 - Atlante
 - LIMITI_AMMINISTRATIVI
 - comuni_abruzzo
 - Comune
 - BASE



wa_pipe — Elementi Totali: 8393, Filtrati: 8393, Selezionati: 2

id	obj_id	_from_node	_to_node	cod_numb	cod_sif	count	date_inst	depth	diam_nom	diam_nom_2	flag
1	433 13956	NULL	NULL	NULL	NULL	1.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2	9169 08674	NULL	NULL	NULL	NULL	1.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
3	2 11238	NULL	NULL	NULL	NULL	1.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
4	3 05584	NULL	NULL	NULL	NULL	1.000	NULL	NULL	75	NULL	NULL

Statistiche

wa_pipe

length

Statistica	Valore
Numero	2
Somma	359.5
Media	179.75
Mediana	179.75
Deviazione standard (popolazione)	138.636
Deviazione standard (campione)	196.061
Minimo	41.1141
Massimo	318.386
Intervallo	277.272
Minoranza	41.1141
Maggioranza	41.1141
Varietà	2
Q1	41.1141
Q3	318.386
Scarto interquartile (IQR)	277.272
Valori mancanti (nulli)	0