


Teramo

DISTRETTO MEZZANOTTE BASSO

DISTRETTO	DTE082 - DISTRETTO MEZZANOTTE BASSO
ESTENSIONE RETE (KM)	1.76
NUMERO UTENZE	
EQUAZIONE BILANCIO	+TE040_1
NOTE	

MISURATORI IN INGRESSO	TE040_1
MISURATORI IN USCITA	
MISURATORI PRESSIONE	TE145_1, TE040_1
VALVOLE CHIUSE	

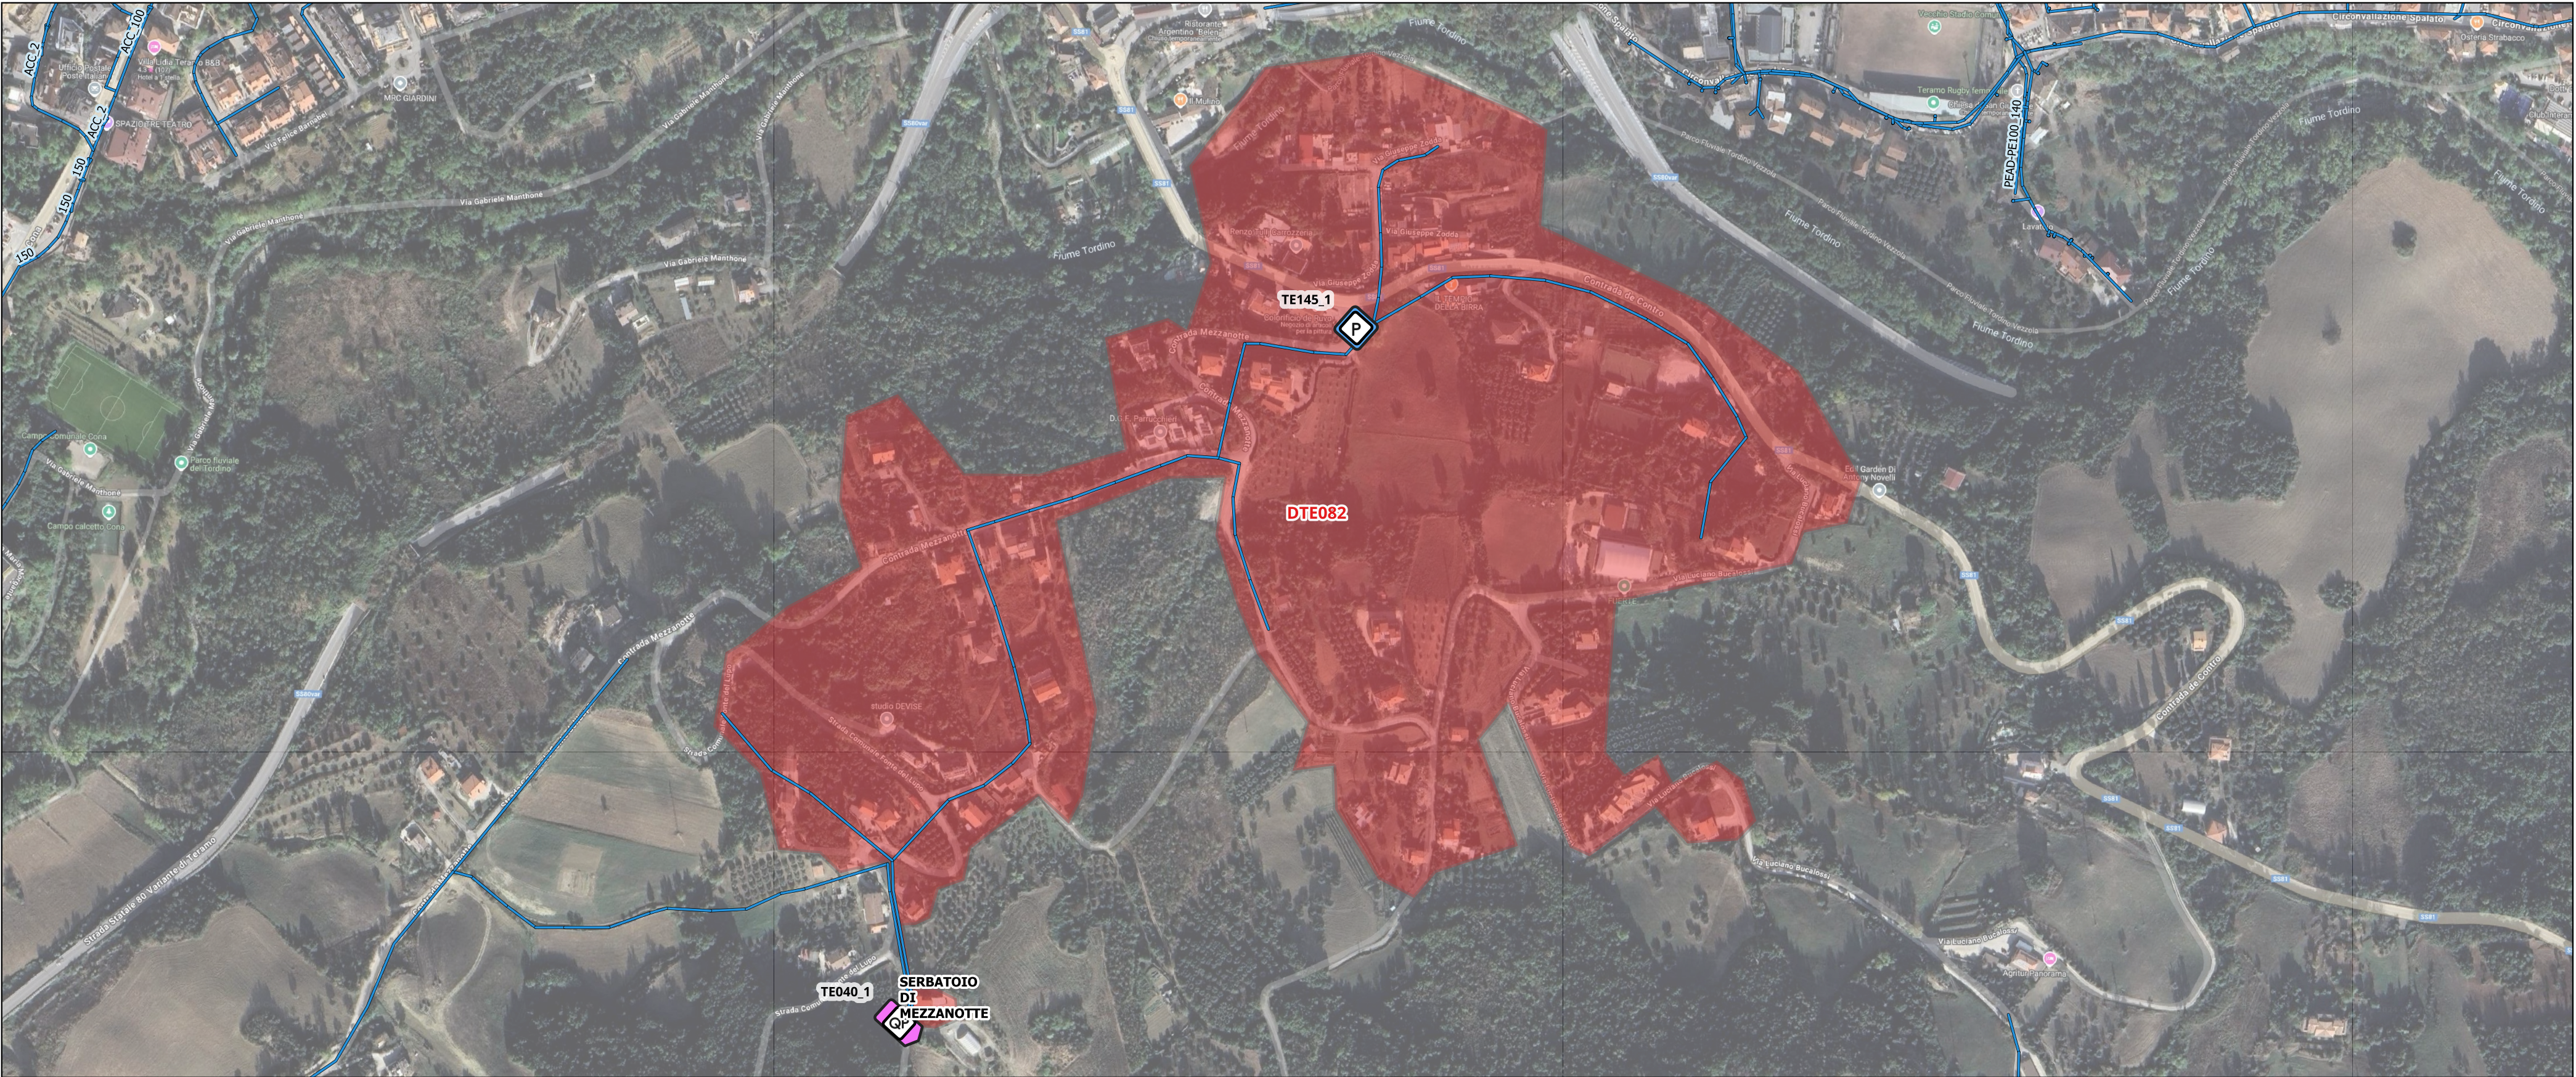

LEGENDA

Misuratori
Stampa distretti

Permanente
Portata e pressione

Portata e pressione: Misuratori in impianto

Pressione

Pressione: Misuratori in cameretta esistente

Distretto

Condotta di Distribuzione

Comune Teramo

